1 PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1/125

REFERÊNCIA

- ASGA-GRL=400-3501-02 - ET (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)
- ASGA-GRL=400-2700-02 - MD (MEMORIAL DESCRITIVO)
- ASGA-TPS=432-3001-01 (FLUXOGRAMA - TPS - ÁGUA GELADA)

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
2. TUBULAÇÃO HIDRAÚLICA DEVERÁ ATENDER RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE,
3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE,
4. DETALHES CONSTRUTIVOS E COMPLEMENTARES VER MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS,
5. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRÁRIO
6. DADOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS
7. JOELHOS E CURVAS DEVERÃO POSSUIR VEIOS DIRECIONAIS
8. DIFUSORES DEVERÃO POSSUIR REGISTRO CONTROLE VAZÃO
9. PREVER CAIXILHOS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO PARA PASSAGEM DOS DUTOS NAS PAREDES
10. DETALHES DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VER ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE,
11. TODA A PASSAGEM DE DUTOS POR LAJE DEVERÁ TER DAMPER CORTA FOGO
12. OS DAMPERS CORTA FOGAS NAO POSSUIRÃO SENSORES PROPRIOS, POIS DEVERÃO SER ACIONADOS PELO SISTEMA DE INCENDIO DO PAVIMENTO,
13. PREVER ATENUADORES DE RUÍDO NOS TRECHOS HORIZONTAIS
14. PREVER ELEMENTOS ANTIVIBRAÇÃO NOS SUPORTES DOS DUTOS CONFORME DETALHES TÍPICOS

LEGENDA

I-60x30	DUTO DE INSUFLAMENTO TIPO "TDC" ISOLADO EXTERNAMENTE COM LÃ DE VIDRO e=25mm
R-60x30	DUTO DE RETORNO TIPO "TDC" ISOLADO EXTERNAMENTE COM LÃ DE VIDRO e=25mm
I-930	DUTO DE INSUFLAMENTO FLEXIVEL ACUSTICO ISOLADO EXTERNAMENTE COM LÃ DE VIDRO e=15mm E REVESTIDO COM ALUMINIO
VE-60x30	DUTO DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO TIPO "TDC" ISOLADO EXTERNAMENTE COM LÃ DE VIDRO e=25mm
E-60x30	DUTO DE EXAUSTÃO TIPO "TDC" SEM ISOLAMENTO
VE-E-915	DUTO DE VENTILAÇÃO/ EXAUSTÃO FLEXIVEL ACUSTICO ISOLADO EXTERNAMENTE COM LÃ DE VIDRO e=15mm E REVESTIDO COM ALUMINIO

2	RVA Ø150	02	REGULADOR DE VAZÃO DE AR, EM PVC BRANCO FABRICANTE: SICTELL OU SIMILAR
1	AR-AG 325x225	04	GRELHA DE VENTILAÇÃO, EM ALUMINIO, COR BRANCA, COM REGISTRO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR
	EX CT-08	01	EXAUSTOR DE AR MECÂNICO - COPA FABRICANTE E MODELO: SICTELL ACI 125 VAZÃO DE AR: 300 m³/h PRESSÃO ESTATICA: 15 mmca — POT.EL: 75 W /220V/1F+T
	EX CT-07	01	EXAUSTOR DE AR MECÂNICO - BWC/COPA FABRICANTE E MODELO: SICTELL ACI 150 VAZÃO DE AR: 450 m³/h PRESSÃO ESTATICA: 15 mmca — POT.EL: 90 W /220V/1F+T
	EX CT-06	01	EXAUSTOR DE AR MECÂNICO - REFEITORIO FABRICANTE E MODELO: SICTELL ACI 200 VAZÃO DE AR: 850 m³/h PRESSÃO ESTATICA: 15 mmca — POT.EL: 160 W /220V/1F+T
	VE CT-02	01	GABINETE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA FABRICANTE E MODELO: BERLINER LUFT BBS 315 VAZÃO DE AR: 3,400 m³/h PRESSÃO ESTATICA: 20 mmca — FILTRO F5 POT.EL: 370 W /220V/1F+T
	VE CT-01	01	GABINETE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA FABRICANTE E MODELO: BERLINER LUFT MGDD160 VAZÃO DE AR: 1,200 m³/h — FILTRO F5 PRESSÃO ESTATICA: 15 mmca — POT.EL: 200 W /220V/1F+T
	EV-ST	01	SISTEMA MINI-SPLIT - RESERVA SALAS RACKS CAPACIDADE: 12,000 BTU/h — TIPO: PAREDE
	UTV	20	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR COMPACTO CAPACIDADE: 36,000 BTU/h — TIPO: CASSETE
	UTV	07	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR COMPACTO CAPACIDADE: 24,000 BTU/h — TIPO: CASSETE
	UTV	01	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR COMPACTO CAPACIDADE: 12,000 BTU/h — TIPO: PAREDE

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
		LISTA DE MATERIAL - CUT SUPERIOR

PLANTA CHAVE

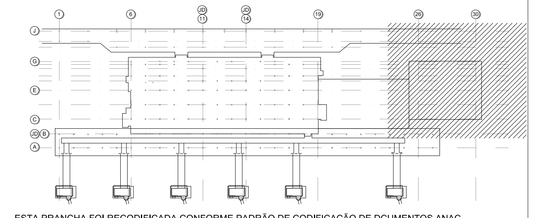

- ESTA PRANCHA FOI RECODIFICADA CONFORME PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DE DCUMENTOS ANAC, ENCAMINHADA NO DIA 18/05/12, ELA SUBSTITUI A PRANCHA DE CODIFICAÇÃO Nº SG.01.IFM-A.DE-3121-0.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	Desenvolv.	Verificação	Aprovação
02	CONFORME SOLICITAÇÃO	19/12/2013	PROJEMAX	HZF	AGN
01	COMPATIBILIZAÇÃO COM ARQUITETURA	04/03/2013	PROJEMAX	HZF	AGN
00	EMISSÃO INICIAL	31/10/2012	PROJEMAX	HZF	AGN

ENGEVIX ENGENHARIA S/A

INFRAMERICA AEROPORTOS AMERICA

Responsável Técnico: EDUARDO MINORU NAGAO — CREA/UF 5060215720/SP	Coordenador do Projeto: GICELE COUTINHO ALVES — CAU/UF 14968-3/RJ
Autor do Projeto: ALBERTO GATTI NETO — CREA/UF PR-0,468/D	Autor do Projeto: HENRIQUE ZAPPIA FLEMMING — CREA/UF PR-102.764/D
Nº Inframerica: P00112/00-NQ-DE-3838-02	Data de emissão: 31/10/12
	Sítio: AEROPORTO INTERNACIONAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
Escala: 1:125 — Data: 31/10/2012	Área do sítio: CUT
Fiscal do contrato — CREA/UF	Especialidade / Subespecialidade: AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO MECÂNICA
Fiscal técnico — CREA/UF	Tipo / Especificação do documento: PAVIMENTO SUPERIOR - REDE DE DUTOS
Rubrica do fiscal — Reg de arquivo	Tipo de obra: CONSTRUÇÃO — Classe do projeto: PROJETO EXECUTIVO
	Codificação: ASGA-CUT-432-3002-02

A0 - 841 X 1189